


stáva jici zemi! kabe! NN

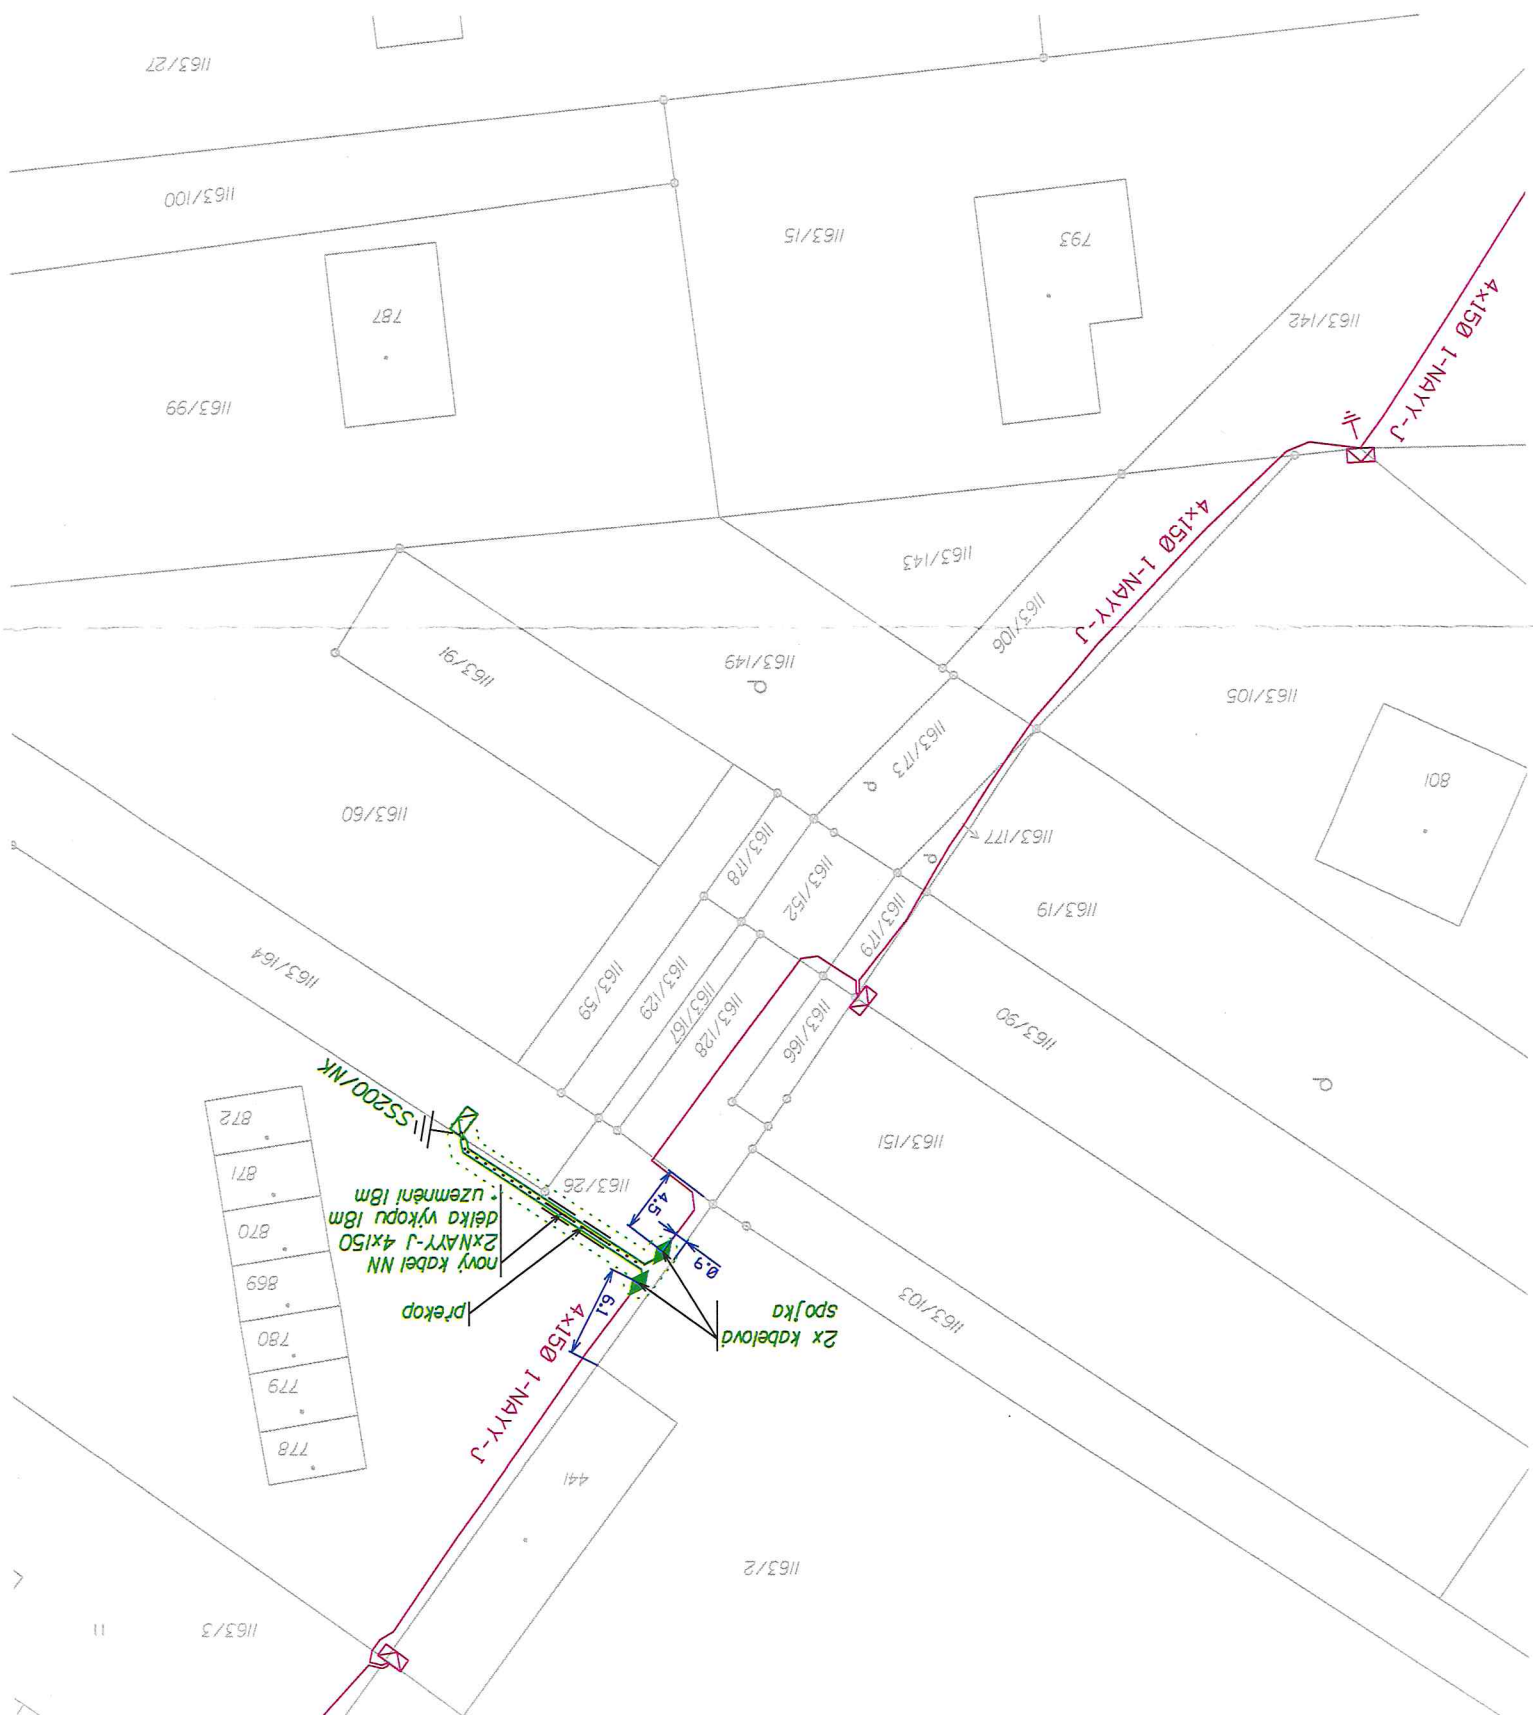

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby: Jevišovice, přípojka kNN Schaik Pavel

Číslo stavby: 1030052146

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Místo stavby: Jevišovice

Kraj: Jihoomoravský

Katastrální území: Jevišovice (okres Znojmo), 659355

Stavebník: E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice

Projekční firma: ZMES, s.r.o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč

Druh stavby: VN/NN zákaznické připojení

Způsob provedení stavby: Dodavatelský

Termín dokončení: 31. 1. 2020

Orientační investiční náklady stavby: 136 202,- Kč

2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY

Napětová soustava: NN – 3f+PEN, AC 50Hz, 400V / TN-C

Prostory: V., VI. – venkovní dle PNE 33 0000-2

Prostory z hlediska úrazu el. proudem: Nebezpečné

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy: Stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka 6

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V: polohou, dle PNE 33 0000-1 čl. 3.2.2.1

: izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení:

: automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.5

: izolací - dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1

Ochrana proti přepětí: dle PNE 33 0000-7, není vyžadována

Námrazová oblast: I-1 do 1 kg/m

Větrová oblast: III do 27,5 m/s

Uzemnění: na nové přípojkové skříně SS200/NK bude vybudováno nové uzemnění. Protokol výpočtu návrhu uzemnění je součástí PD – část D. Technické specifikace.

3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A ÚČEL STAVBY

Charakteristika území:

Stavba je umístěna v zastavěném území města Jevišovice.

Účel stavby:

Vybudování nové zemní kabelové sítě NN pro připojení elektrické energie k novostavbě RD stojící na parc. č. 1163/164, 1163/60 a 1163/91 manželů Schaikových.



Sadová 829/1
674 01 Třebíč
tel.: 568 839 011

Bezručova 19
669 02 Znojmo
tel.: 515 224 745

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Projekty/Pohorliský

MÍSTO ODESLÁNÍ:
Třebíč 25.9.2019

Město Jevišovice

Jevišovice 56
671 53 Jevišovice

Zádst o vyjádření ke stavbě energetického dla pro stavební řízení


Zádáme o vyjádření k projektové dokumentaci stavby nové zemní kabelové smyčky elektrické energie NN: Jevišovice, přípojka kNN Schalk Pavel, číslo stavby 1030052146, z hlediska Vašich zájmů, především jako vlastník parc. č. 1163/26, přes kterou tato smyčka povede.

V místě stavby se nachází lampa veřejného osvětlení – proto prosíme i o vyjádření z hlediska této inženýrské sítě a o informaci, kudy vede trasa kabelu VO (v souběhu s kabely E.ON?), případně prosíme o geodetické zaměření trasy této sítě.

Děkujeme a očekáváme Vaše vyjádření.

S pozdravem

Bohuslav Pohorliský
Projektant



Přilohy:
Výkres situace
Zákres v katastrální mapě
Technická zpráva

VYŘIZUJE /LINKA, MOBIL: Pohorliský/568 839 010, 604 262 337, el. adresa: pohorlisky@zmes.cz

Vaše vyjádření nám zašlete na: ZMES, spol. s r. o. Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, ID datové schránky m3vcn8c, případně na e-mail: pohorlisky@zmes.cz

Telefon : 568 839 011
Fax: 568 839 020

Bankovní spojení:
KOMERČNÍ BANKA pob. Třebíč
č. účtu: 356448-711/0100

IČO: 43371833
DIČ: CZ43371833
e-mail: pohorlisky@zmes.cz